








DRUHY VODOMĚRU

<p>Vodoměry s mosazným tělesem Ultrimis-W UL DN15-32</p>  <p>CE, MID, IP68</p>	<p>Vodoměry s kompozitním tělesem Ultrimis-W UL-01 DN15-20</p>  <p>CE, MID, IP68</p>	<p>Vodoměry s mosazným tělesem Zabudované rádio Ultrimis-W UL DN15-32</p>  <p>CE, MID, IP68, WMbus-OMS</p>	<p>Vodoměry s kompozitním tělesem Zabudované rádio Ultrimis-W UL-01 DN15-20</p>  <p>CE, MID, IP68, WMbus-OMS</p>
---	---	--	---





PŘÍSLUŠENSTVÍ

<p>Chytrý telefon s aplikací a licenci</p>  <p>Android, NFC</p>	
--	--

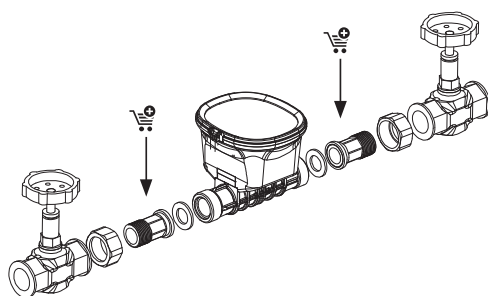
PŘEPRAVA A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Chraňte před nárazy a vibracemi	Skladovací teploty od 0°C do 25°C
---------------------------------	-----------------------------------

ZÁKLADNÍ INFORMACE

-  Teplota vody **max 50°C**
-  Okolní teplota **5-55°C**
-  Provozní tlak **max 16 bar**
-  Životnost baterie **12 let** (s rádiem)
or **16 let** (bez rádia)*

*) Při okolní teplotě 20°C

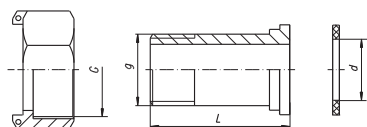


Ultrimis-W		🔧**)		🔧
UL2,5	DN15	17	29	25 Nm
UL2,5-01	DN15	17	29	15 Nm
UL4	DN20	20	36	30 Nm
UL4-01	DN20	20	36	20 Nm
UL6,3	DN25	36	47	35 Nm
UL10	DN32	44	54	40 Nm

** Trubky je možné dodat s jiným spojovacím materiálem

SOUČÁSTKY POTŘEBNÉ K INSTALCI VODOMĚRŮ

Spojky dostupné od firmy Aparator Metra










	[G]	[g]	[d]	[L]	Index
Sada spojek s těsněními DN 15 mm	3/4"	1/2"	17 mm	37,5	0616-100-018
Sada spojek s těsněními DN 20 mm	1"	3/4"	23 mm	45,5	0616-100-019
Sada spojek s těsněními DN 25 mm	1 1/4"	1"	29 mm	46,5	0616-100-021
Sada spojek s těsněními DN 32 mm	1 1/2"	1 1/4"	36 mm	56,0	0616-100-026





















KLASIFIKACE PROSTŘEDÍ

- Klasifikace prostředí, klimatických a mechanických podmínek - **B** třída podle EN - ISO 4064:2014;
- Klasifikace prostředí a mechanických podmínek **M1** třída - podle směrnice 2014/32/EU 26. února 2014;
- Elektromagnetická prostředí - **E1, E2** třídy podle EN - ISO 4064:2014 a směrnice 2014/32/EU 26. února 2014;

INSTALAČNÍ MOŽNOSTI A POŽADAVKY

				 Možné polohy		
Ultrimis-W UL, UL-01	✓	✓	✓		U0 D0	U5 D3

✂ INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ POKYNY

 <p>Instalace by měla být provedena osobou pověřenou zasahovat do vodovodní sítě</p>	 <p>Před instalací/demontáží Uzavřete všechny ventily</p>	 <p>Před instalací/demontáží ventilů, umístěte nádobu pod zařízení</p>	 <p>Nainstalujte vodoměr po směru toku vody</p>	 <p>Je doporučeno nainstalovat filtrační vložku před vodoměr</p>
 <p>Uklidňovací délky před a za vodoměrem by měly splňovat specifikace podle tabulky výše</p>	 <p>Chraňte před vzduchovými kapsami, neinstalujte na nejvyšší bod soustavy</p>	 <p>Neinstalujte vodoměr počítadlem směrem dolů</p>	 <p>Chraňte před namáháním způsobeném nesouosou instalací vodoměru</p>	 <p>Vhodný pro provoz ve vlhkém prostředí nebo ponořený podle IP68</p>
 <p>Chraňte před mrazem</p>	 <p>Chraňte před vysokými teplotami a UV zářením</p>	 <p>Nevystavujte vibracím</p>	 <p>Neumísťujte v blízkosti kyselin, plynů a elektrických instalací</p>	 <p>Chraňte před nárazy</p>
 <p>Chraňte před hydrodynamickým rázem</p>	 <p>Chraňte před kontaminací v místě instalace</p>	 <p>SERVIS Poškozené vodoměry zašlete zpátky výrobci</p>	 <p>Doporučený minimální tlak za vodoměrem $P_{min} \geq 0,3$ bar</p>	 <p>Nevhazujte použité zařízení do komunálního odpadu. Odevzdejte do sběrný surovin – podle zásad recyklování.</p> <p>DŮLEŽITÉ: Podrobné informace o provozu jsou dostupné na www.metra-su.cz</p>

🔌 AUTOMATICKÝ ODEČET

